

pc 0061-C . . .



pt 0061 e $\frac{1}{29}$

25/6



double $\frac{8}{29}$



pc 0061e $\frac{3}{29}$



Pd ooble $\frac{4}{29}$



people $\frac{5}{24}$

now 2516



12

pc ooble $\frac{b}{24}$



pc 0061C 29



13

Pd 0061C $\frac{8}{29}$



29 ne 2515

A40 PC 0001 C $\frac{9}{29}$

0103, 8 (V0249102)



Proble 19



C-5

820061e $\frac{11}{24}$

010m 4



e1f pd 0061c $\frac{12}{29}$




PC 0061 c 13
29



pd 0061 e $\frac{14}{24}$

21 10/20/31

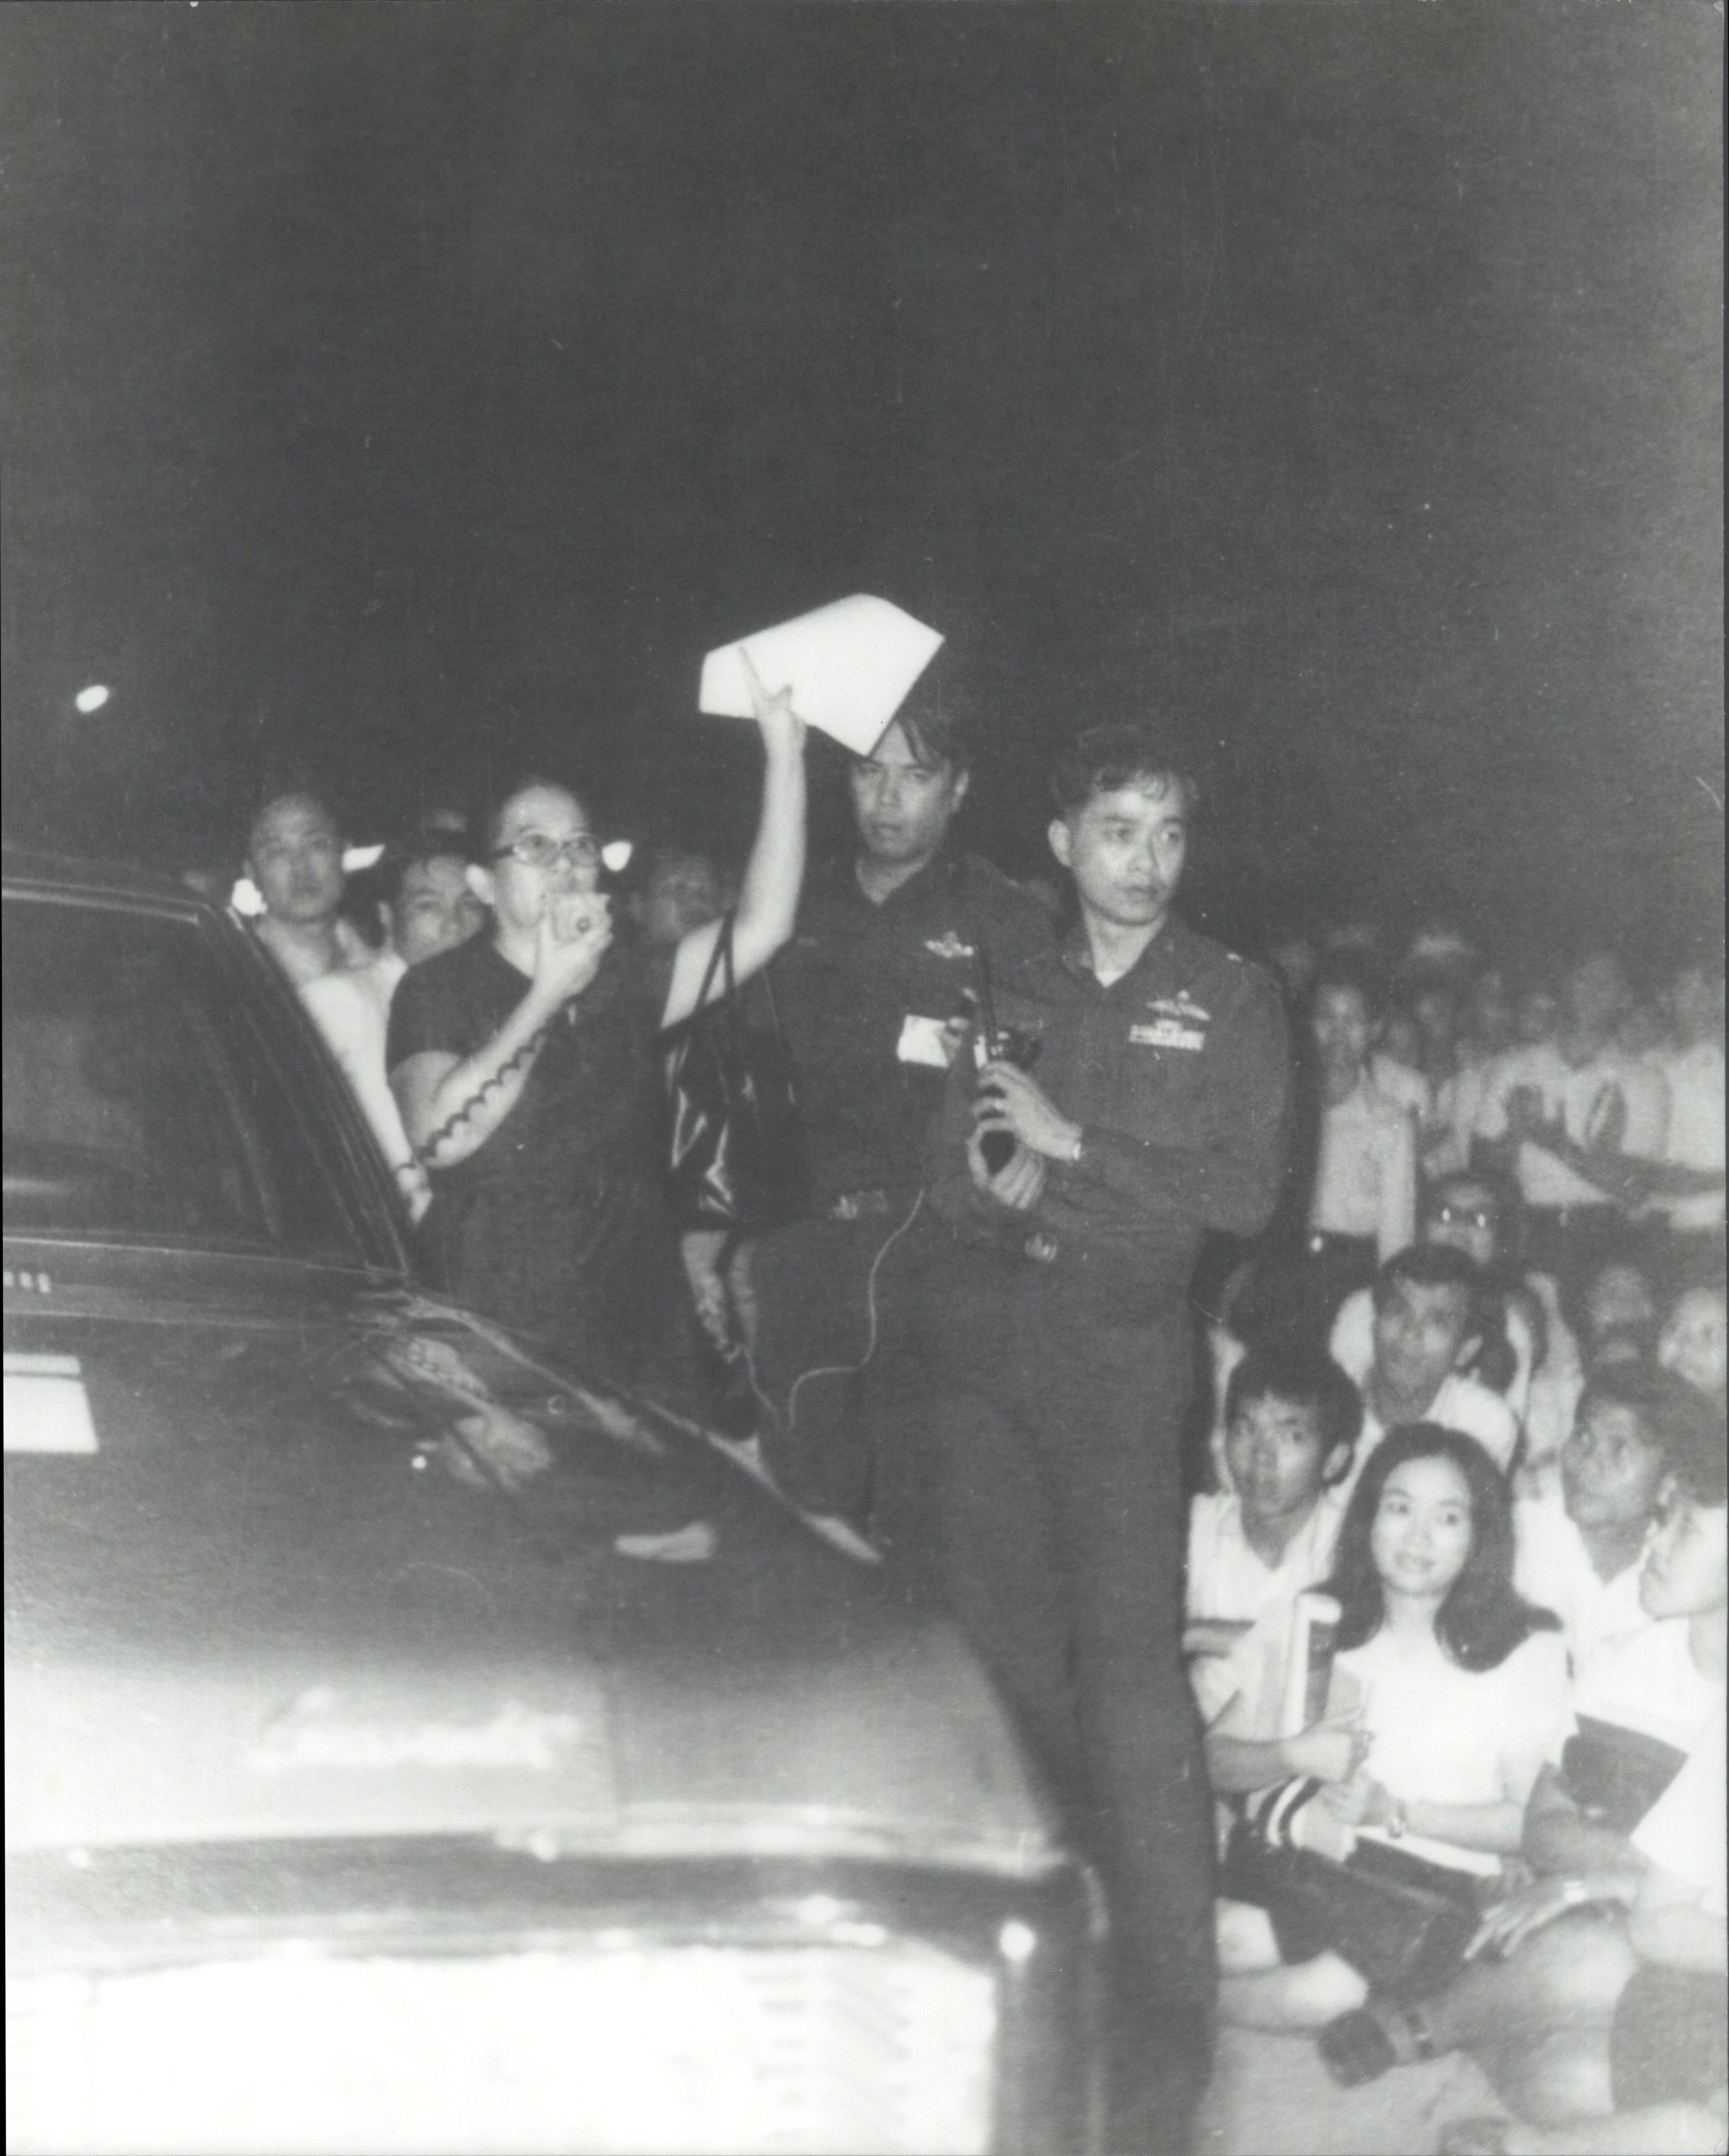

pd 0061c 15
25



งานศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19





PC 0061 с 13
24



FD 0061e 18
29



Pt 0061e 19
29



pc obla 20
24



Rd 00610 $\frac{21}{25}$



17

Brooke ²²/₉₄



Pt 0061e 23
29



21-8

Proble 28
29



PC 00612 25
7h



pd 0061c $\frac{26}{29}$

စက္ကနက် ၁၈၀



Pd 0061c $\frac{2x}{29}$



pc 0061e 28
29



- ติดตั้งอุปกรณ์โสตฯเพิ่มเติมตามที่หน่วยงานต่างๆขอมา

1.3 ควบคุมเครื่องเสียงภายในห้องกระจก ชั้น 1

- ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้องหากหน่วยงานนั้นต้องการใช้
- จัดโต๊ะ เก้าอี้ ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ก่อนงานเริ่ม

2. ระบบไฟฟ้า

- ตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ให้เปิดเฉพาะจุดที่จำเป็น หากมีจุดใดที่มีแสงสว่างเพียงพอให้ลดจำนวนหลอดไฟลง เพื่อเป็นการช่วยประหยัดไฟฟ้า
- ตรวจสอบระบบแสงสว่างภายในอาคารวิจัยฯ ที่ชำรุด
- ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติซ่อมแซมอุปกรณ์

3. ระบบน้ำประปา

- เปิด/ปิด ป้อนน้ำของอาคาร ตอนเช้าเปิดเวลา 07.00 น. และปิดในเวลา 16.00 น. (หากวันนั้นไม่มีการประชุมที่อยู่นอกเวลาทำการ)
- ตรวจสอบแรงดันภายในถังน้ำแรงดัน ว่าแรงดันอยู่ในระดับที่ถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าแรงดันผิดปกติให้ปรับแรงดันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- สำรวจรอยรั่วตามจุดต่อต่างๆ ของท่อน้ำภายในอาคาร หากพบให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นใหม่

4. ระบบทำความเย็น (แอร์)

- เปิด/ปิดแอร์ ปรับระดับความเย็นของแอร์ให้อยู่ในอุณหภูมิที่ประหยัดไฟมากที่สุด (ประมาณ 25°)
- เมื่อมีการประชุมให้เปิดแอร์ก่อนเริ่มการประชุม 30 นาที
- หากพบว่าแอร์ชำรุดให้โทรตามช่างมาซ่อมโดยด่วน เพราะห้องประชุมทุกห้องมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง

5.ดูแลการขอใช้ห้องประชุมในอาคารวิจัย ฯ

- รับเรื่องการขอใช้ห้องประชุมจากหน่วยงานต่างๆจากหน่วยงานต่างๆ
- ประสานงานเรื่องการขอใช้ห้องประชุมในอาคารวิจัยฯ
- ทำสรุปการขอใช้ห้องประชุมในอาคารวิจัยฯ

210026 02/11